

检测报告

TEST REPORT

产品名称 NAME OF SAMPLE	动亮®眼操护眼仪
产品型号 TYPE	YS-1
委托单位 CLIENT	陕西眼舒科技有限公司
委托单位地址 CLIENT ADDRESS	陕西省延安市宝塔区高新技术产业开发区创新 科技产业园65号楼二楼210室
检测类别 TEST SORT	委托检测
接收样品日期 Date of receipt of test item	2026.01.07
检测时间 Date of test	2026.01.07-2026.01.21
报告编号 Report No.	HTT202601019AR-XD01

深圳市环通检测技术有限公司
Shenzhen HTT Technology Co., Ltd.

检测专用章

深圳市环通检测技术有限公司Shenzhen HTT Technology Co., Ltd.

电话TEL: 0755-23595200 传真FAX: 0755-23595201 热线Hotline: 400-6655-351 邮箱Mail: info@httprc.com

地址Address: 广东省深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园B栋一层

1F, Building B, Huafeng International Robotics Industrial Park, Hangcheng Road, Nanchang Community,

Xixiang Street, Bao' an District, Shenzhen, Guangdong, China

检测报告

报告编号: HTT202601019AR-XD01

样品名称: 动亮®眼操护眼仪

主检型号: YS-1

商 标: 动亮

数 量: 1台

申请人: 陕西眼舒科技有限公司

申请人地址: 陕西省延安市宝塔区高新技术产业
开发区创新科技产业园65号楼二楼210
室

制造商: 陕西眼舒科技有限公司

制造商地址: 陕西省延安市宝塔区高新技术
开发区创新科技产业园65号楼二楼210
室

试验依据标准:

1. 家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求 GB 4706.1-2005
2. 家用和类似用途电器的安全: 按摩器具的特殊要求 GB 4706.10-2008

试验项目依据委托方要求:

(16) 泄漏电流和电气强度; (28) 螺钉和连接。

所检项目试验结论: 合格

检测: 梁黄伟 签名:

审核: 王江 签名:

批准: 杨杰 签名:

日期: 2026年01月21日

深圳市环通检测技术有限公司

检测专用章

2026年01月21日

备注:

1. 条款栏标准为GB 4706.1-2005 / GB 4706.10-2008的条款号。
2. 判定用语说明: (1) 合格: 测试样品符合标准要求。(2) 不适用: 该试验项目不适用于样品。
(3) 不合格: 测试样品不符合标准要求。(4) -: 未进行该项目试验。

变更确认说明

序号和名称	变更前	变更后
变更内容	产品名称: 动亮®热压护眼仪	产品名称: 动亮®眼操护眼仪
报告编号	HTT202601019AR	HTT202601019AR-XD01
备注: 本次变更内容为勘误产品名称, 其他均不变, 不对测试数据产生影响。故其他测试数据均采用原报告编号: HTT202601019AR中的相关测试数据和结果。		

1、样品为动亮®眼操护眼仪, 通过有CCC认证的电源适配器提供充电。

2、本次申请的产品主型号为YS-1, 本次检查及实验在YS-1型样品上进行。

3、型号规格表:

主型号	YS-1
额定规格	充电输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 2.5A 额定功率: 12.5W 电池参数: 3.7V $\overline{\text{---}}$ 1100mAh*2
电源适配器	型号: PD20W 输入: 220V~ 50/60Hz 0.6A 输出: DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

4、型号差异说明:

本次申请的产品为单一型号。

5、样品铭牌 (仅供参考):

动亮®眼操护眼仪
型 号: YS-1
充电输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 2.5A
额定功率: 12.5W
电池参数: 3.7V $\overline{\text{---}}$ 1100mAh*2
制造商: 陕西眼舒科技有限公司

6、其他重要描述:

1. 检验温度环境: 20-25°C;
2. 检验湿度环境: 45-75%RH。

7、一般评述:

“(见附表)”指本报告的附加表格。

本报告出现的试验结果仅与试验样品有关, 对更改之后的样品概不负责。

除非全部复制, 否则无实验室书面批准本报告不得部分复制。

在决定测试结论时, 已经考虑了测试的测量不确定度。

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	标准要求	试验结果	判定
5	试验的一般条件		合格
	试验按第5章的规定进行, 如电源性质, 试验顺序等		合格
5.17	由可充电电池供电的器具按附录B进行试验		—
6	分类		合格
6.1	器具的电击保护类别(0、0 I、I、II、III类)	III类	合格
	- 便携式器具应是II类或III类 - 驻立式器具应是I类、II类或III类(GB4706.10-2008)	III类	合格
6.2	器具的防水等级		—
16	泄漏电流和电气强度		合格
16.1	器具的泄漏电流不应过大, 而且有足够的电气强度		合格
16.2	单相器具: 试验电压为1.06倍的额定电压.....:		不适用
	三相器具: 试验电压为1.06倍的额定电压除以 $\sqrt{3}$:		不适用
	对于I类驻立式器具, 除固定式器具外, 泄漏电流不应超过0.75mA (GB4706.10-2008)		不适用
	泄漏电流的测量	见附表	不适用
16.3	按表7进行电气强度试验	见附表	合格
	试验期间不应出现击穿		合格
28	螺钉和连接		合格
28.1	紧固装置、电气连接以及提供接地连续性的连接应能承受机械应力		合格
	螺钉不应用软的或易于蠕变的金属(如锌和铝)制造		合格
	绝缘材料螺钉, 标称直径最小为3mm		不适用
	绝缘材料螺钉不得用于任何电气连接或提供接地连续性		不适用
	用于电气连接或提供接地连续性的螺钉应旋入金属		不适用
	若用金属螺钉替换会损害附加绝缘和加强绝缘, 则该螺钉不能用绝缘材料制造		不适用
	更换具有X型连接的电源软线或拥护维修保养时可取下的螺钉, 如果用金属螺钉替换会损坏基本绝缘, 不应用绝缘材料制造		不适用
	螺钉和螺母, 按规定承受扭矩试验	见附表	合格

深圳市环通检测技术有限公司Shenzhen HTT Technology Co., Ltd.

电话TEL: 0755-23595200 传真FAX: 0755-23595201 热线Hotline: 400-6655-351 邮箱Mail: info@httprc.com

地址Address: 广东省深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园B栋一层

1F, Building B, Huafeng International Robotics Industrial Park, Hangcheng Road, Nanchang Community,

Xixiang Street, Bao' an District, Shenzhen, Guangdong, China

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	标准要求	试验结果	判定
28.2	接触压力不应通过那些易于收缩或变形的绝缘材料来传递, 除非能补偿收缩或变形		不适用
	本要求不适用于电流不超过0.5A的电气连接		不适用
28.3	如果宽螺距(金属板)螺钉是将载流部件夹紧在一起的, 则其仅用于电气连接		不适用
	自攻螺钉不能用于连接载流部件, 除非能形成一种完全标准形状的机械螺钉螺纹		不适用
	如果这种螺钉可能由使用者或安装者操作, 不应使用自攻螺钉, 除非螺纹是挤压成形的		不适用
	只要在正常使用中不需要改变连接, 并且在每个连接处至少使用两个螺钉, 则自攻螺钉和宽螺距螺钉可以用来提供接地连续性的连接		不适用
28.4	用于机械连接的螺钉和螺母, 若同时用于电器连接或提供接地连续性, 应可靠固定防止松动		不适用
	用于电气连接或提供接地连续性的铆钉, 若承受扭力, 应可靠固定防止松动		不适用

GB4706.1-2005 GB4706.10-2008			
条款	标准要求	试验结果	判定

附表:

16.3	表格: 电气强度测试		合格
试验电压施加部位		试验电压(V)	是否击穿
带电部件与表面紧贴金属箔的易接触的塑胶外壳之间		500	否

28.1	螺钉、螺母应承受扭矩试验:			合格
螺钉、螺母 试验部位	螺钉的标准直径 mm	栏目 I、II、III	力矩 N·m	—
固定内部螺钉	≤2.8	II	0.4	合格

深圳市环通检测技术有限公司Shenzhen HTT Technology Co.,Ltd.

电话TEL: 0755-23595200 传真FAX: 0755-23595201 热线Hotline: 400-6655-351 邮箱Mail: info@httprc.com

地址Address: 广东省深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园B栋一层

1F, Building B, Huafeng International Robotics Industrial Park, Hangcheng Road, Nanchang Community,

Xixiang Street, Bao' an District, Shenzhen, Guangdong, China

样品图片:

图片 1

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☐ 内部
☒ 整体图



图片 2

- ☒ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☒ 底部
☐ 内部



图片 3

☐ 前视图

☒ 后视图


☐ 右视图

☐ 左视图

☒ 顶部

☐ 底部

☐ 内部

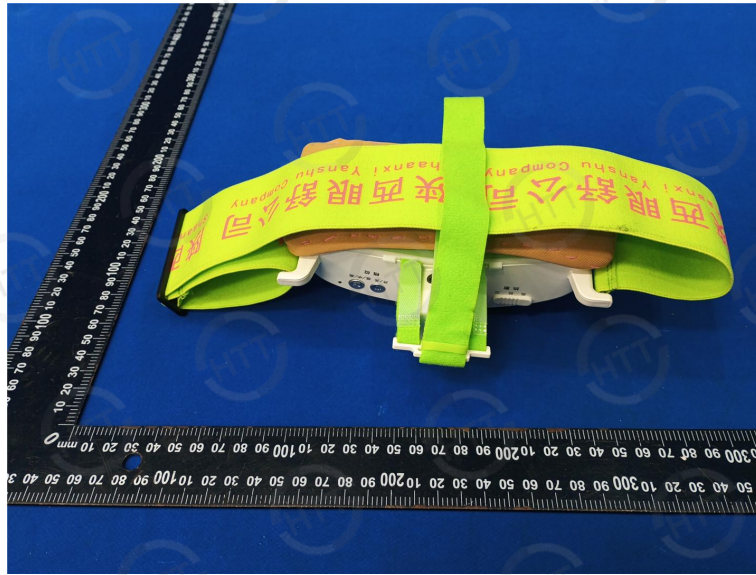

图片 4

☐ 前视图

☐ 后视图


☒ 右视图

☐ 左视图

☐ 顶部

☐ 底部

☐ 内部

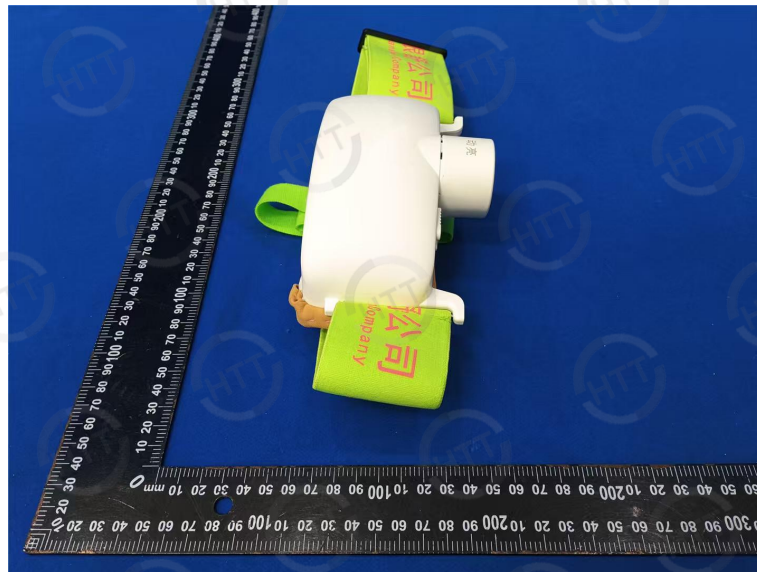

图片 5

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部




图片 6

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部



图片 7

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部

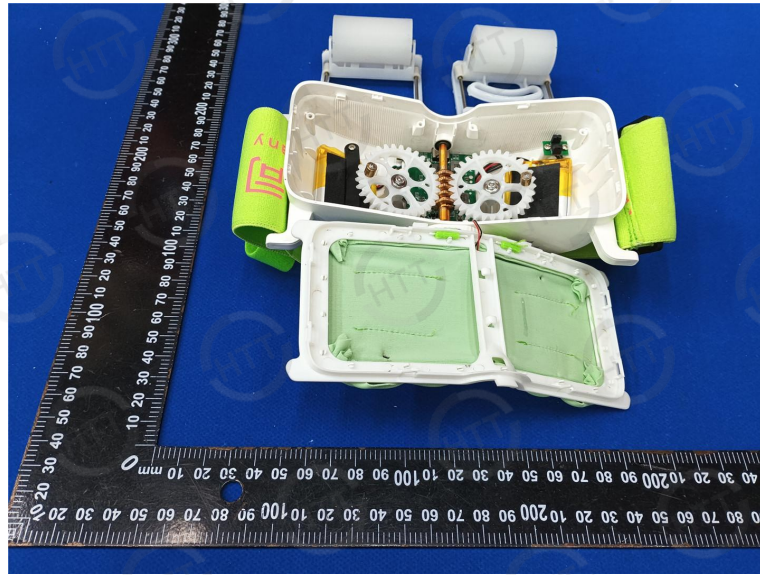


图片 8

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部




图片 9

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部

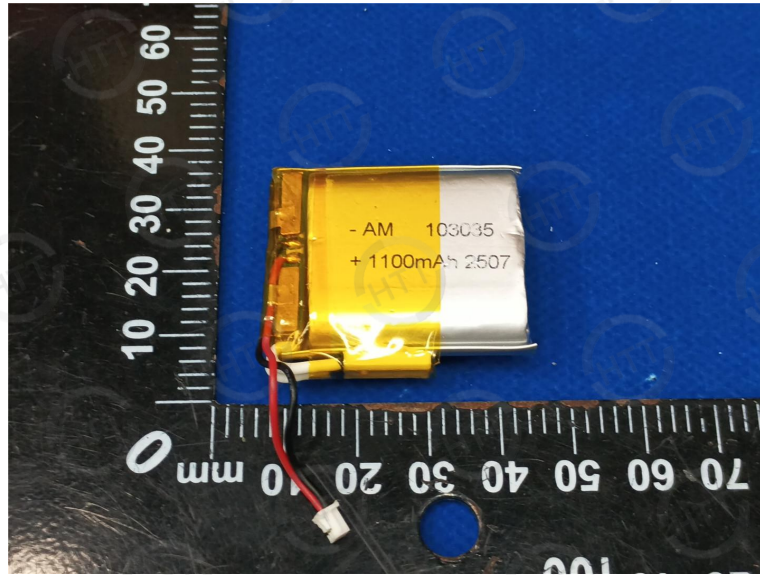


图片 10

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部

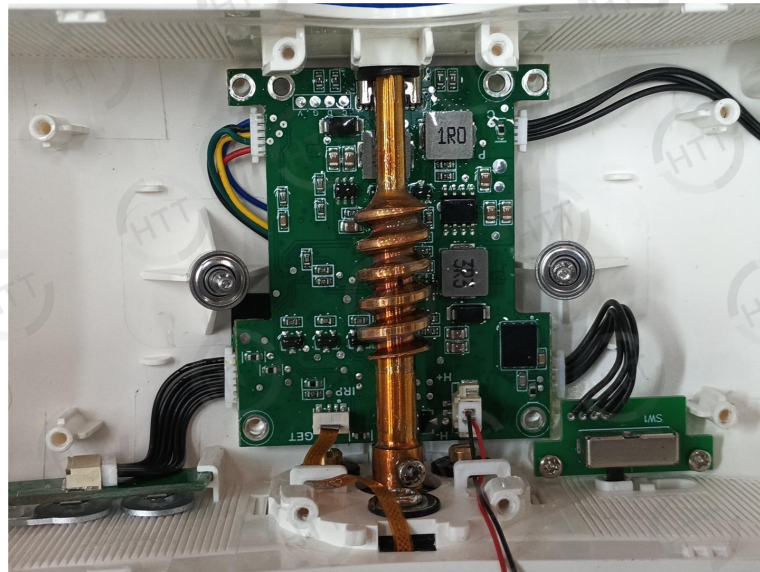


图片 11

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部

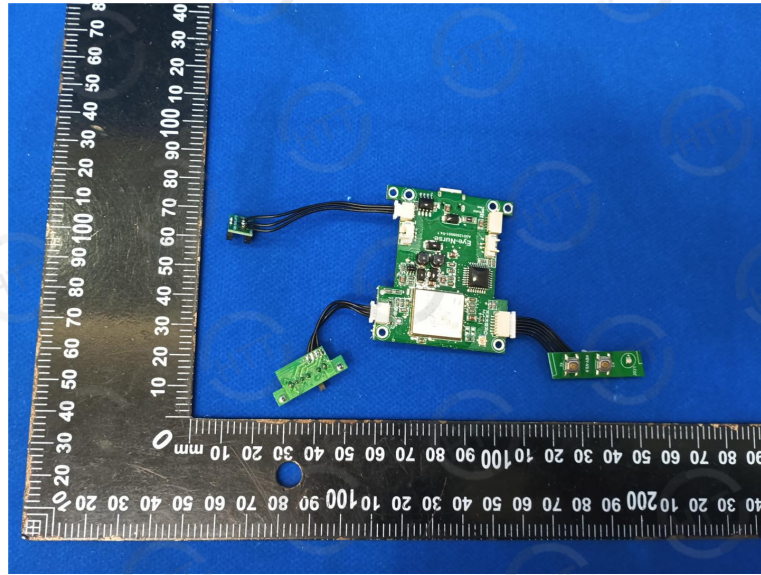

图片 12

- ☐ 前视图
☐ 后视图
☐ 右视图
☐ 左视图
☐ 顶部
☐ 底部
☒ 内部

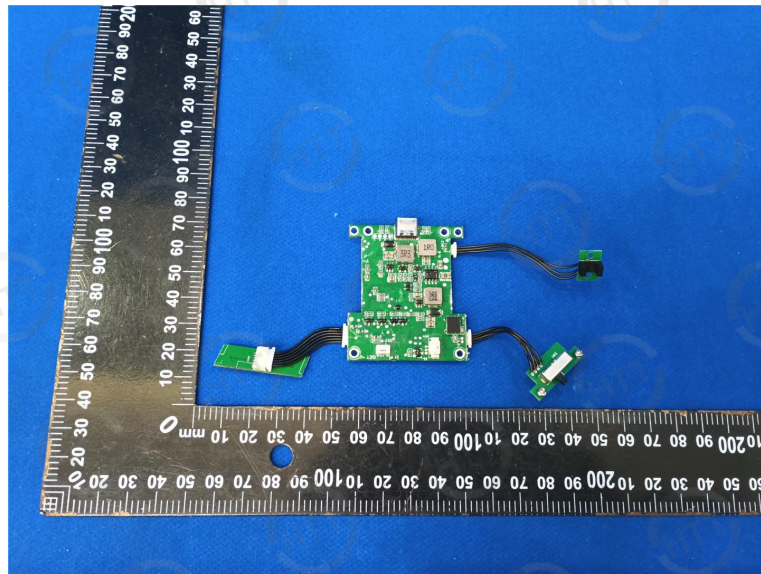

图片 12

- ☐ 前视图
- ☐ 后视图
- ☐ 右视图
- ☐ 左视图
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☐ 内部
- ☒ 电源适配器



*****报告结束*****
*****END OF REPORT*****

申明

Statements

1. 报告的检测结果只与被检测的项目有关。
The results of the testing relate only to the items that tested.
2. 报告无“检测报告专用章”或检测单位公章无效。
Test report is invalid without the “Special Seal of Test Report” or that of test unit on it.
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
Test report is invalid without the signature of the chief tester, examiner and approver.
4. 报告随意涂改复印无效, 如复印需经本公司同意并加盖公章。
Test report is invalid if randomly altered or duplicated. The consent and seal of this HTT is required for any duplication.
5. 委托检测仅对来样负责。
For entrusted tests, this Center is only responsible for the delivered samples.
6. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
For any claim of the report, just refer to the testing unit in 15 days, in case it is not in the above limited time, the claim shall be dismissed.
7. 未经本公司批准, 不得复制(全文复制除外)报告。
It may not be duplicated or used in part without prior written consent for Shenzhen HTT Technology Co.,Ltd.